

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND HINWEISE

Diese Anleitung ist ausschließlich zur Montage eines FlowGrid Vorleitgitters vorgesehen. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit den Arbeiten zur Montage beginnen.
 Beachten Sie die folgenden Warnungen, um Personengefährdung oder Störungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung des Ventilators und diese Montageanleitung immer griffbereit am Montageort zur Verfügung stehen.
 Bei einer Weitergabe muss die Montageanleitung mitgeliefert werden. Zu Informationszwecken darf die Montageanleitung vervielfältigt werden.

1.1. Qualifikation des Personals

Das Produkt darf ausschließlich durch geeignetes, qualifiziertes, unterwiesenes und autorisiertes Fachpersonal transportiert, ausgepackt, bedient, gewartet und anderweitig verwendet werden.

1.2. Lagerung

Lagern Sie das Gerät trocken und wettergeschützt in der Originalverpackung in einer sauberen Umgebung. Schützen Sie das Gerät bis zur endgültigen Montage vor Umwelteinflüssen und Schmutz. Halten Sie die Lagerungstemperatur von maximal 85 °C ein.

2. BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der FlowGrid ist ausschließlich als Vorleitgitter für Ventilatoren konstruiert. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist ein Missbrauch des Produkts. Kundenseitige Einrichtungen müssen den zulässigen Beanspruchungen entsprechen.
 Beachten Sie den Temperaturbereich im Betrieb von Min. – 40° C bis Max. +80° C

Bestimmungswidrige Verwendung:

- Betreiben des Gerätes in der Nähe von brennbaren Stoffen.
- Betreiben des Gerätes in explosiver Atmosphäre.
- Betreiben des Gerätes in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

2.1. Montage




WARNUNG

Der Ventilator kann automatisch anlaufen.

Sichern Sie den Ventilator gegen automatisches Anlaufen. Verletzungen können die Folge sein.

Beachten Sie die im Folgenden angegebenen Befestigungsdaten. Zur Montage sollten nur Mikroverkapselte Schrauben verwendet werden. Montage nur bei einer Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C durchführen.
 Achten Sie auf ebene Anschraubflächen und halten Sie das empfohlene Anzugsdrehmoment ein, sonst können die Befestigungslaschen brechen.

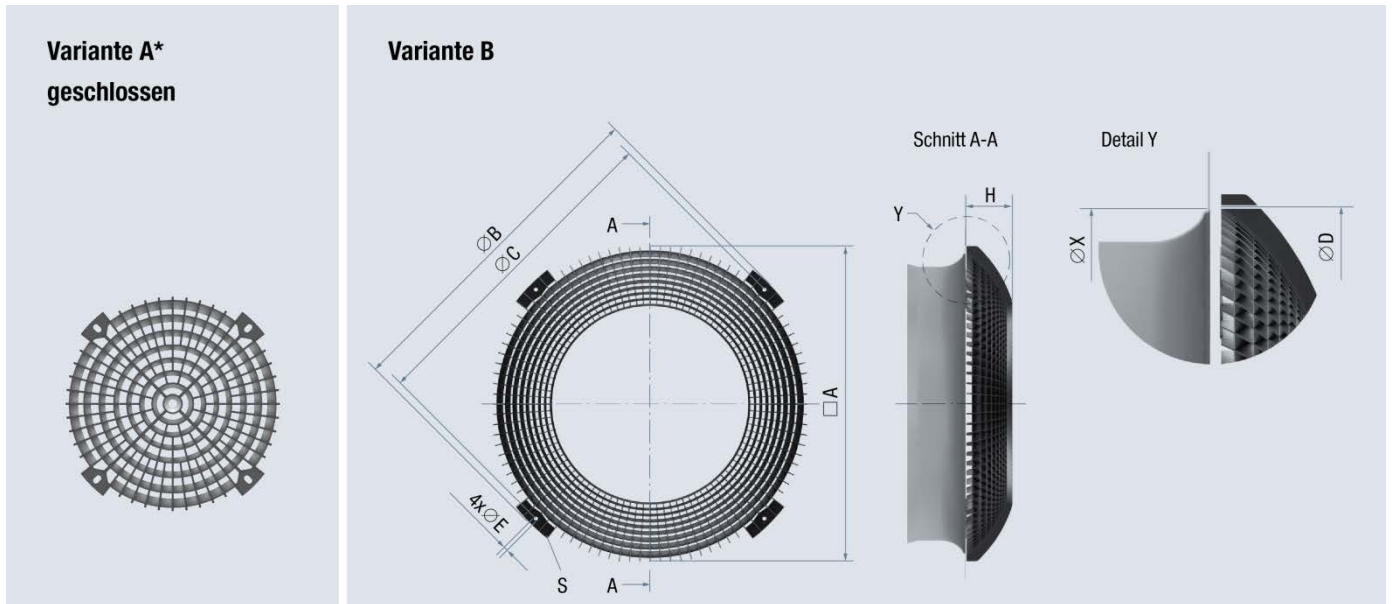

Original-Betriebsanleitung

□A	minimales Einbaumaß	ØE	Bohrungsdurchmesser
ØB	Außendurchmesser	H	Bauhöhe
ØC	Lochkreisdurchmesser	S	Wanddicke der Befestigungslasche
ØD	Bezugsdurchmesser für die Abstimmung auf die Düse	ØX	Durchmesser der Düse am Krümmungsende
Variante A*	FlowGrid ist komplett geschlossen und fungiert als Schutzgitter		



3. BEFESTIGUNGSDATEN

Art. Nr.	□A	ØB	ØC	ØD	ØE	S	H	N	ØU	Z
00190-2-2957*	-	170	155-160	150	4,5	2,0	30	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
								Befestigungsschraube für Kunststoffgehäuse (K-Modul) 1±0,2 Nm	12	72163-7-6201
00250-2-2957*	-	205	193	187	4,5	2,0	38	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
								Befestigungsschraube für Kunststoffgehäuse (K-Modul) 1±0,2 Nm	12	72163-7-6201
20280-2-2957	-	280	245-260	245	4,5	3,5	40	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
25310-2-2957	-	310	290	282	4,5	3,5	49	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
00400-2-2957	-	365	335-345	325	4,5	3,5	60	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
35505-2-2957	-	470	440	412	9	3,5	71	10±2 Nm	20	69674-7-6215
00630-2-2957	-	580	545	532	10	3,0	90	10±2 Nm	20	69674-7-6215
50710-2-2957	590	666	630	580	10	3,0	106	10±2 Nm	20	69674-7-6215
63000-2-2957	734	785	750	724	10	3,0	125	10±2 Nm	20	69674-7-6215
80000-2-2957	930	995	960	920	10	3,5	131	10±2 Nm	20	69674-7-6215
91000-2-2957	1.035	1.105	1.075	1.025	10	3,5	164	10±2 Nm	20	69674-7-6215

	Alle Maßangaben in mm
□A	minimales Einbaumaß
ØB	Außendurchmesser
ØC	Lochkreisdurchmesser
ØD	Bezugsdurchmesser für die Abstimmung auf die Düse
ØE	Bohrungsdurchmesser
S	Wanddicke der Befestigungslasche
H	Bauhöhe
N	Empfohlenes Anzugsdrehmoment für Befestigungsschrauben in Nm
ØU	Durchmesser Unterlegscheibe oder Schraubenkopf
Z	Artikelnummer der von ebm-papst empfohlenen Befestigungsschraube
	*: Variante A: FlowGrid ist komplett geschlossen und fungiert als Schutzgitter
	Temperaturbereich im Betrieb -40° C bis +80° C



1. SAFETY REGULATIONS AND INFORMATION

This manual is solely intended for the installation of a FlowGrid air inlet grille. Please read this manual carefully before starting installation work. Observe the following warnings to prevent malfunctions and risks to personal safety. Ensure that the fan's operating instructions and these installation instructions are always readily available at the installation site. They must accompany the device if it is passed on. The installation instructions may be copied for information purposes.

1.1. Qualified personnel

The device may only be transported, unpacked, operated, maintained and otherwise used by qualified, trained and authorised technical staff.

1.2. Storage

Store the device in the original packaging in a clean and dry environment that offers protection from the weather. Protect the device against environmental effects and dirt until final installation. The storage temperature must not exceed 85 °C.

2. INTENDED USE

The FlowGrid is designed exclusively for use as an air inlet grille for fans. Any other usage does not conform with the intended purpose and constitutes misuse of the device. Customer equipment must conform with the permitted stresses.

Observe the temperature range in the operation of Min. -40° C to Max. +80° C

Improper use:

- Operating the device close to flammable materials.
- Operating the device in an explosive atmosphere.
- Operating the device in water or other liquids.

2.1. Installation



WARNING


The fan may start automatically.

Secure the fan against automatic starting, which can lead to injuries.

Note the mounting data provided below.

Only microencapsulated screws should be used for the installation. Only perform the installation at an ambient temperature between -20 °C and +40 °C.

Ensure that the screw-on surfaces are flat. Comply with the recommended tightening torque, otherwise the mounting lugs can break

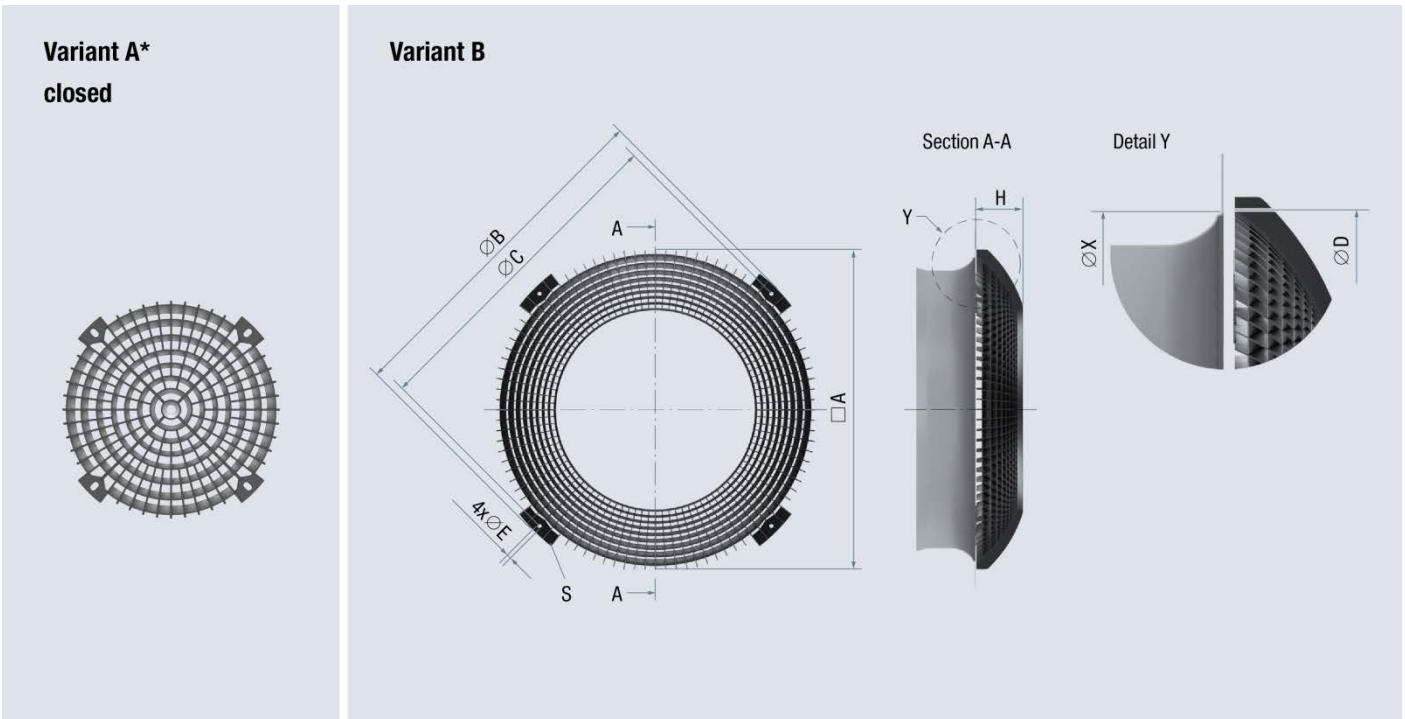

□A	Minimum installation dimension	∅E	Bore hole diameter
∅B	Outside diameter	H	Installation height
∅C	Pitch circle diameter	S	Wall thickness of mounting lug
∅D	Reference diameter for matching with the nozzle	∅X	Nozzle diameter at bent outer end
Variant A*	Flow Grid is completely closed and acts as a guard grille		

3. MOUNTING DATA

Item no.	□A	ØB	ØC	ØD	ØE	S	H	N	ØU	Z
00190-2-2957*	-	170	155-160	150	4,5	2,0	30	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
								Mounting screw for plastic housing (K-type) 1±0,2 Nm	12	72163-7-6201
00250-2-2957*	-	205	193	187	4,5	2,0	38	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
								Mounting screw for plastic housing (K-type) 1±0,2 Nm	12	72163-7-6201
20280-2-2957	-	280	245-260	245	4,5	3,5	40	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
25310-2-2957	-	310	290	282	4,5	3,5	49	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
00400-2-2957	-	365	335-345	325	4,5	3,5	60	2±0,5 Nm	12	69670-7-6215
35505-2-2957	-	470	440	412	9	3,5	71	10±2 Nm	20	69674-7-6215
00630-2-2957	-	580	545	532	10	3,0	90	10±2 Nm	20	69674-7-6215
50710-2-2957	590	666	630	580	10	3,0	106	10±2 Nm	20	69674-7-6215
63000-2-2957	734	785	750	724	10	3,0	125	10±2 Nm	20	69674-7-6215
80000-2-2957	930	995	960	920	10	3,5	131	10±2 Nm	20	69674-7-6215
91000-2-2957	1.035	1.105	1.075	1.025	10	3,5	164	10±2 Nm	20	69674-7-6215

	All dimensions in mm
□A	Minimum installation dimension
ØB	Outside diameter
ØC	Pitch circle diameter
ØD	Reference diameter for matching with the nozzle The reference diameter must be at least equal to the nozzle diameter at the bent outer end (D≥X)
ØE	Bore hole diameter
S	Wall thickness of mounting lug
H	Installation height
N	Recommended tightening torque for attachment screws in Nm
ØU	Diameter of washer or screw head
Z	Item number of attachment screw recommended by ebm-papst
*	Variant A*: FlowGrid is completely closed and functions as guard grille
	Temperature range in the operation: Min. -40° C to Max. +80° C